



Comune di Serrara Fontana

Provincia di Napoli

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

I SETTORE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SUAP

Cod. Fiscale 83001410634

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SUAP

N. 323 del 9 novembre 2018

N. 11 del registro SUAP

AUA – Scarico acque reflue in corpo idrico superficiale.

OGGETTO: Provvedimento conclusivo del procedimento ai sensi dell'art. 7 del DPR 7 settembre 2010 n. 160 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 13 marzo 2013 n. 59). Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Mare Tirreno) ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue proveniente dall'albergo con piscine termali, sito alla Via Fondolillo n. 12 - Serrara Fontana (NA) – Ditta HOTEL CASA ROSA S.N.C. DI DI IORIO ELENA e C.

ORIGINALE
 COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visti:

l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267: “ Testo unico leggi sull'ordinamento degli enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

il Regolamento Comunale dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 124 del 01.12.2009;

il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: “ Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni , dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35”;

il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la parte Terza Titolo IV capi II e III – art. 124, prevede l'autorizzazione per lo scarico;

la Legge Regionale della Campania n. 4 del 15 marzo 2011 che ha individuato nei Comuni l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi ad esclusione di quelli in pubblica fognatura;

il Decreto Sindacale prot. n. 123 del 05.01.2018 di nomina del responsabile del servizio;

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in modalità telematica al Suap di questo Comune ed acquisita agli atti al n. 5160 in data 20.06.2018, e inviata alla Città Metropolitana di Napoli con la quale la Ditta Ditta HOTEL CASA ROSA S.N.C. DI DI IORIO ELENA e C. , con sede legale e operativa in Serrara Fontana alla Via Fondolillo n. 12- P.I. 04527210639, ha richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue del reparto termale dell'albergo, sito alla Via Fondolillo n. 12;

Preso atto che:

- ai sensi del DPR 59 del 13 marzo 2013 l'autorizzazione unica ambientale è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3;

- l'Autorità competente è la città Metropolitana di Napoli che provvede al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 7 del DPR 7 settembre 2010, n. 160;

Visto l'atto Dirigenziale n. 6319 del 15.10.2018 adottato dalla Città Metropolitana di Napoli – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo - Valorizzazione e Tutela Ambientale- Direzione Ambiente, sviluppo del territorio, sanzioni - trasmesso in modalità telematica in data 25.10.2018, ed acquisito agli atti al n. 8989 di prot. in pari data con cui determina:

1. **Di prendere atto del parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Serrara Fontana prot. n. 8315 del 05.10.2018, acquisito al P.G. n. 133718 del 09.10.2018, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (ALL. A) relativo alla richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Mare Tirreno), ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue del reparto termale dell'albergo della Ditta HOTEL CASA ROSA S.N.C. DI DI IORIO ELENA e C. , con sede operativa in Serrara Fontana alla Via Fondolillo n. 12, reso sulla base della documentazione ricevuta da questa Amministrazione dal SUAP di Serrara Fontana, acquisita al Prot. Gen.n.105668 del 29.06.2018, comprensiva di planimetrie, anch'esse allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);**

2. **Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta HOTEL CASA ROSA S.N.C. DI DI IORIO ELENA e C., con sede operativa in Serrara Fontana alla Via Fondolillo n. 12- P.I. 04527210639, per l'attività dell'albergo della Ditta, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, art.3 comma 1, per il seguente titolo abilitativo:**

- lettera a) autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Mare Tirreno) , ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue del reparto termale dell'albergo della Ditta HOTEL CASA ROSA S.N.C. DI DI IORIO ELENA e C. avente sede operativa in Serrara Fontana alla Via Fondolillo n. 12- con l'obbligo della pedissequa osservanza delle prescrizioni riportate nel parere favorevole reso dal Comune di Serrara Fontana, prot. n. 8315 del 05.10.2018, acquisito al protocollo generale n. 133718 del 09.10.2018, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

In conseguenza del provvedimento n. 6319 del 15.10.2018 adottato dalla Città Metropolitana di Napoli, di cui si prende atto e si fa proprio e che, qui allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente

E' FATTO OBBLIGO

alla Ditta HOTEL CASA ROSA S.N.C. DI DI IORIO ELENA e C:

-di comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Napoli, per il tramite del SUAP, qualsiasi modifica relativa a: variazione della ragione sociale, dell'oggetto sociale, del legale rappresentante della società e dell'indirizzo della Sede Legale.

precisare che in relazione allo scarico di acque reflue di cui al provvedimento della Città Metropolitana di Napoli suddetto ed al presente provvedimento, le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni riportate nel parere reso dal Comune di Serrara Fontana, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono al Comune – Autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale;

-tutti gli adempimenti commessi ai controlli ARPAC, nonché gli autocontrolli analitici della Ditta, sono di competenza del Comune di Serrara Fontana;

Qualora il Comune ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione l'adozione di specifico provvedimento alla Città Metropolitana.

L'Autorizzazione unica ambientale **ha durata pari a quindici anni** a decorrere dalla data del rilascio.

Il presente provvedimento, viene notificato alla Ditta e pubblicata all'albo on-line del Comune di Serrara Fontana e sarà trasmesso in modalità telematica alla Città Metropolitana di Napoli, all'Ufficio Circondariale Marittimo, all'ARPAC, all'Asl Napoli 2 Nord ed al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Napoli.



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO –
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI

ALL. A)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59 del 13 marzo 2013 alla Ditta HOTEL CASA ROSA S.N.C. DI DI IORIO ELENA E C. per l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Mare Tirreno), ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue provenienti dall'albergo con piscine termali sito a Via Fondolillo, 12 a Serrara Fontana (NA).

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art.23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza Titolo IV Capi II e III – art. 124, prevede l'autorizzazione per lo scarico;
- la Legge Regionale della Campania n. 4 del 15 marzo 2011 che ha individuato nei Comuni l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi ad esclusione di quelli in pubblica fognatura;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 dello 03/11/2016 con il quale è stato conferito all'ing. Maria Teresa Anna Celano l'incarico di dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni dell'Area Pianificazione Territoriale Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale.

Premesso che:

- la Ditta HOTEL CASA ROSA S.N.C. DI DI IORIO ELENA E C., con sede legale e operativa a Serrara Fontana in Via Fondolillo, 12 - P. IVA 04527210639, ha presentato al SUAP del Comune di Serrara Fontana (di seguito SUAP) la domanda e la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, relativa all'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Mare Tirreno), ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue del reparto termale di un albergo;
- il SUAP ha inoltrato alla Città Metropolitana di Napoli l'istanza della Ditta e la relativa documentazione, acquisite al P.G. al n. 105668 del 29/06/2018.

Atteso che:

- il Comune di Serrara Fontana ha trasmesso a questa Amministrazione, con nota acquisita al P.G. n. 133718 del 09/10/2018, il parere tecnico favorevole con prescrizioni Prot. n. 8315 dello 05/10/2018, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo allo scarico in corpo idrico superficiale (Mare Tirreno), ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue del reparto termale di un albergo della Ditta;



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

- è stata richiesta la comunicazione antimafia B.D.N.A. prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0268178_20181012 del 12/10/2018, a tutt'oggi ancora in istruttoria.

Ritenuto:

- a seguito dell'istruttoria tecnica di esclusiva e specifica competenza del Comune di Serrara Fontana, di dover adottare, a favore della Ditta CASA ROSA S.N.C. DI DI IORIO ELENA E C., l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo scarico in corpo idrico superficiale (Mare Tirreno), ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue del reparto termale dell'albergo della Ditta, del seguente titolo abilitativo di cui al D.P.R. 59/2013 - art. 3 comma 1:
 - lett. a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Dato atto che:

- ricevuto il parere del Comune di Serrara Fontana, la Città Metropolitana ha celermente concluso il procedimento di competenza;
- la presente autorizzazione unica ambientale è riferita esclusivamente all'autorizzazione agli scarichi ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 del complesso turistico della Ditta, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- la Ditta non ha richiesto altri titoli abilitativi compresi nell'AUA;
- non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività, atteso che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo compete al SUAP del Comune di Serrara Fontana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 – e dell'art. 4 – comma 4 del DPR 59/2013, previa verifica del possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all'esercizio dell'attività;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività;
- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell'atto.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **Prendere atto** del parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Serrara Fontana con nota Prot. n. 8315 dello 05/10/2018, acquisito al Prot. Gen. n. 133718 del 09/10/2018, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), relativo alla richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Mare Tirreno), ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue del reparto termale dell'albergo della Ditta HOTEL CASA ROSA S.N.C. DI DI IORIO ELENA E C., con sede operativa in Via Fondolillo, 12 a Serrara Fontana, reso sulla base della documentazione ricevuta da questa Amministrazione dal SUAP di Serrara Fontana, acquisita al Prot. Gen. n. 105668 del 29/06/2018, comprensiva di planimetrie, anch'esse allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
2. **Adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta HOTEL CASA ROSA S.N.C. DI DI IORIO ELENA E C., P. IVA 04527210639, con sede operativa in Via Fondolillo, 12 a Serrara



CITTA' METROPOLITANA
DI NAPOLI

- 5.3 l'eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata al SUAP almeno sei mesi prima della data di scadenza, decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale da parte del SUAP medesimo;
 - 5.4 la Città Metropolitana di Napoli si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013;
 - 5.5 sono fatti salvi altri visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'impianto e della relativa attività;
 - 5.6 restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed enti conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento;
 - 5.7 per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alla disposizioni normative e regolamentari in materia.
6. **Notificare** il presente provvedimento al SUAP del Comune di Serrara Fontana per il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento, di competenza del SUAP medesimo, previo accertamento della sussistenza di eventuali ulteriori requisiti di legge occorrenti per l'esercizio dell'attività della Ditta.
7. **Incaricare** il SUAP di notificare il proprio provvedimento alla Ditta interessata e di trasmetterlo: alla Città Metropolitana di Napoli, al Comune di Serrara Fontana, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, all'ARPAC, alla ASL territorialmente competente ed alle altre autorità coinvolte nel procedimento di cui trattasi.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Si attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell'atto.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Area Supporto agli Organi Istituzionali per quanto di competenza.

Il Dirigente
ing. Maria Teresa Celano

(FIRMATO DIGITALMENTE)



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

Fontana, per l'attività dell'albergo della Ditta, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art. 3 comma 1, per il seguente titolo abilitativo:

a. **lettera a) autorizzazione allo scarico** in corpo idrico superficiale (Mare Tirreno), ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue del reparto termale dell'albergo della Ditta HOTEL CASA ROSA S.N.C. DI DI IORIO ELENA E C., avente sede operativa a Serrara Fontana in Via Fondolillo, 12, con l'obbligo della pedissequa osservanza delle prescrizioni riportate nel parere favorevole reso dal Comune di Serrara Fontana Prot. n. 8315 del 05/10/2018, acquisito al P.G. n. 133718 del 09/10/2018, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. **Obbligare** la Ditta a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Napoli, per il tramite del SUAP, qualsiasi modifica relativa a: variazione della ragione sociale, dell'oggetto sociale, del legale rappresentante della società e dell'indirizzo della Sede Legale.

4. **Precisare** che:

4.1 le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni riportate nel parere reso dal Comune di Serrara Fontana, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono al Comune – Autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale;

4.2 tutti gli adempimenti connessi ai controlli ARPAC, nonché gli autocontrolli analitici della Ditta, sono di competenza del Comune di Serrara Fontana;

4.3 qualora il Comune ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Città Metropolitana di Napoli;

5. **Dare atto** che:

5.1 l'**Autorizzazione Unica Ambientale** adottata con il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 59/2013:

- è riferita all'autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale (Mare Tirreno), ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006, delle acque reflue del reparto termale della Ditta, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
- non costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di cui trattasi, ma confluisce nel provvedimento di rilascio del titolo abilitativo di competenza del SUAP del Comune di Serrara Fontana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 59/2013, previa verifica del possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all'esercizio, inclusi i titoli edilizi;
- avrà durata di anni quindici dalla data del suddetto rilascio da parte del SUAP, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.P.R. 59/2013, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore, da comunicarsi tempestivamente al SUAP ed alla Città Metropolitana di Napoli;
- non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
- il presente provvedimento perderà efficacia e sarà revocato nel caso di interdittiva antimafia che dovesse pervenire a seguito della richiesta della comunicazione antimafia B.D.N.A. PR_NAUTG_Ingresso_0268178_20181012 del 12/10/2018, tutt'oggi ancora in istruttoria..

5.2 per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

dello stato dei luoghi e/o delle norme che regolano la materia ovvero per qualsiasi altro giustificato motivo.

- c) Qualora persistano i fini dello scarico e non ostino ragioni di pubblico interesse un anno prima della scadenza, l'interessato dovrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione inoltrando specifica istanza nei modi e termini di legge.
- d) In caso di mancato rinnovo, rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione lo scarico dovrà essere interrotto, ed il titolare dovrà eseguire a proprie spese, i lavori di ripristino dello stato originario dei luoghi, compatibilmente con l'eventuale esercizio del pubblico servizio.
- e) La concessione regionale per lo sfruttamento di giacimento di acque termali e la concessione per l'occupazione di suolo demaniale, dovranno essere rinnovate prima della loro scadenza ed inviate all'ufficio tecnico comunale.

Prescrizioni normative:


Il soggetto autorizzato è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia ambientale ed antinquinamento, ed in particolare del D.lgs n. 152/06 e s.m.i e del regolamento comunale per gli scarichi approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 31.05.2011.

Si ricordano:

1. Chiunque, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/06, salvo il fatto che costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valore limiti di emissione fissati nelle tabelle di cui all'ALLEGATO 5 della parte 3° del D.lgs., oppure i diversi valore limiti stabiliti dalla Regione, o quelli fissate dalle autorità competenti, è punito con una sanzione amministrativa da €. 3.000,00 a €. 30.000,00;
2. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.lgs., oppure i corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad €. 20.000,00;
3. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs., oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da €. 6.000,00 a €. 60.000,00. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione amministrativa è da €. 600,00 a €. 3.000,00;
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1 di cui sopra, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art. 107 c.1 del D.lgs., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 15.000,00.

Serrara Fontana, li 05.10.2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca



Comune di Serrara Fontana

Provincia di Napoli

Via Fondalillo n. 14

HOTEL CASA ROSA TERME

di Elena Di Iorio & C. s.n.c.



Corpo unico superficiale



Hotel Casa Rosa Terme

Il Tecnico :




Autorizzazione Unica Ambientale

per lo scavo di acque termominerali in campo unico superficiale dell'insediamento "Hotel Casa Rosa Terme" sito nel Comune di Serrara Fontana (NA) dal via Fondalillo n. 14

TAVOLA n° 1

Cartografia con ubicazione insediamento e indicazione del corpo unico superficiale più vicino.

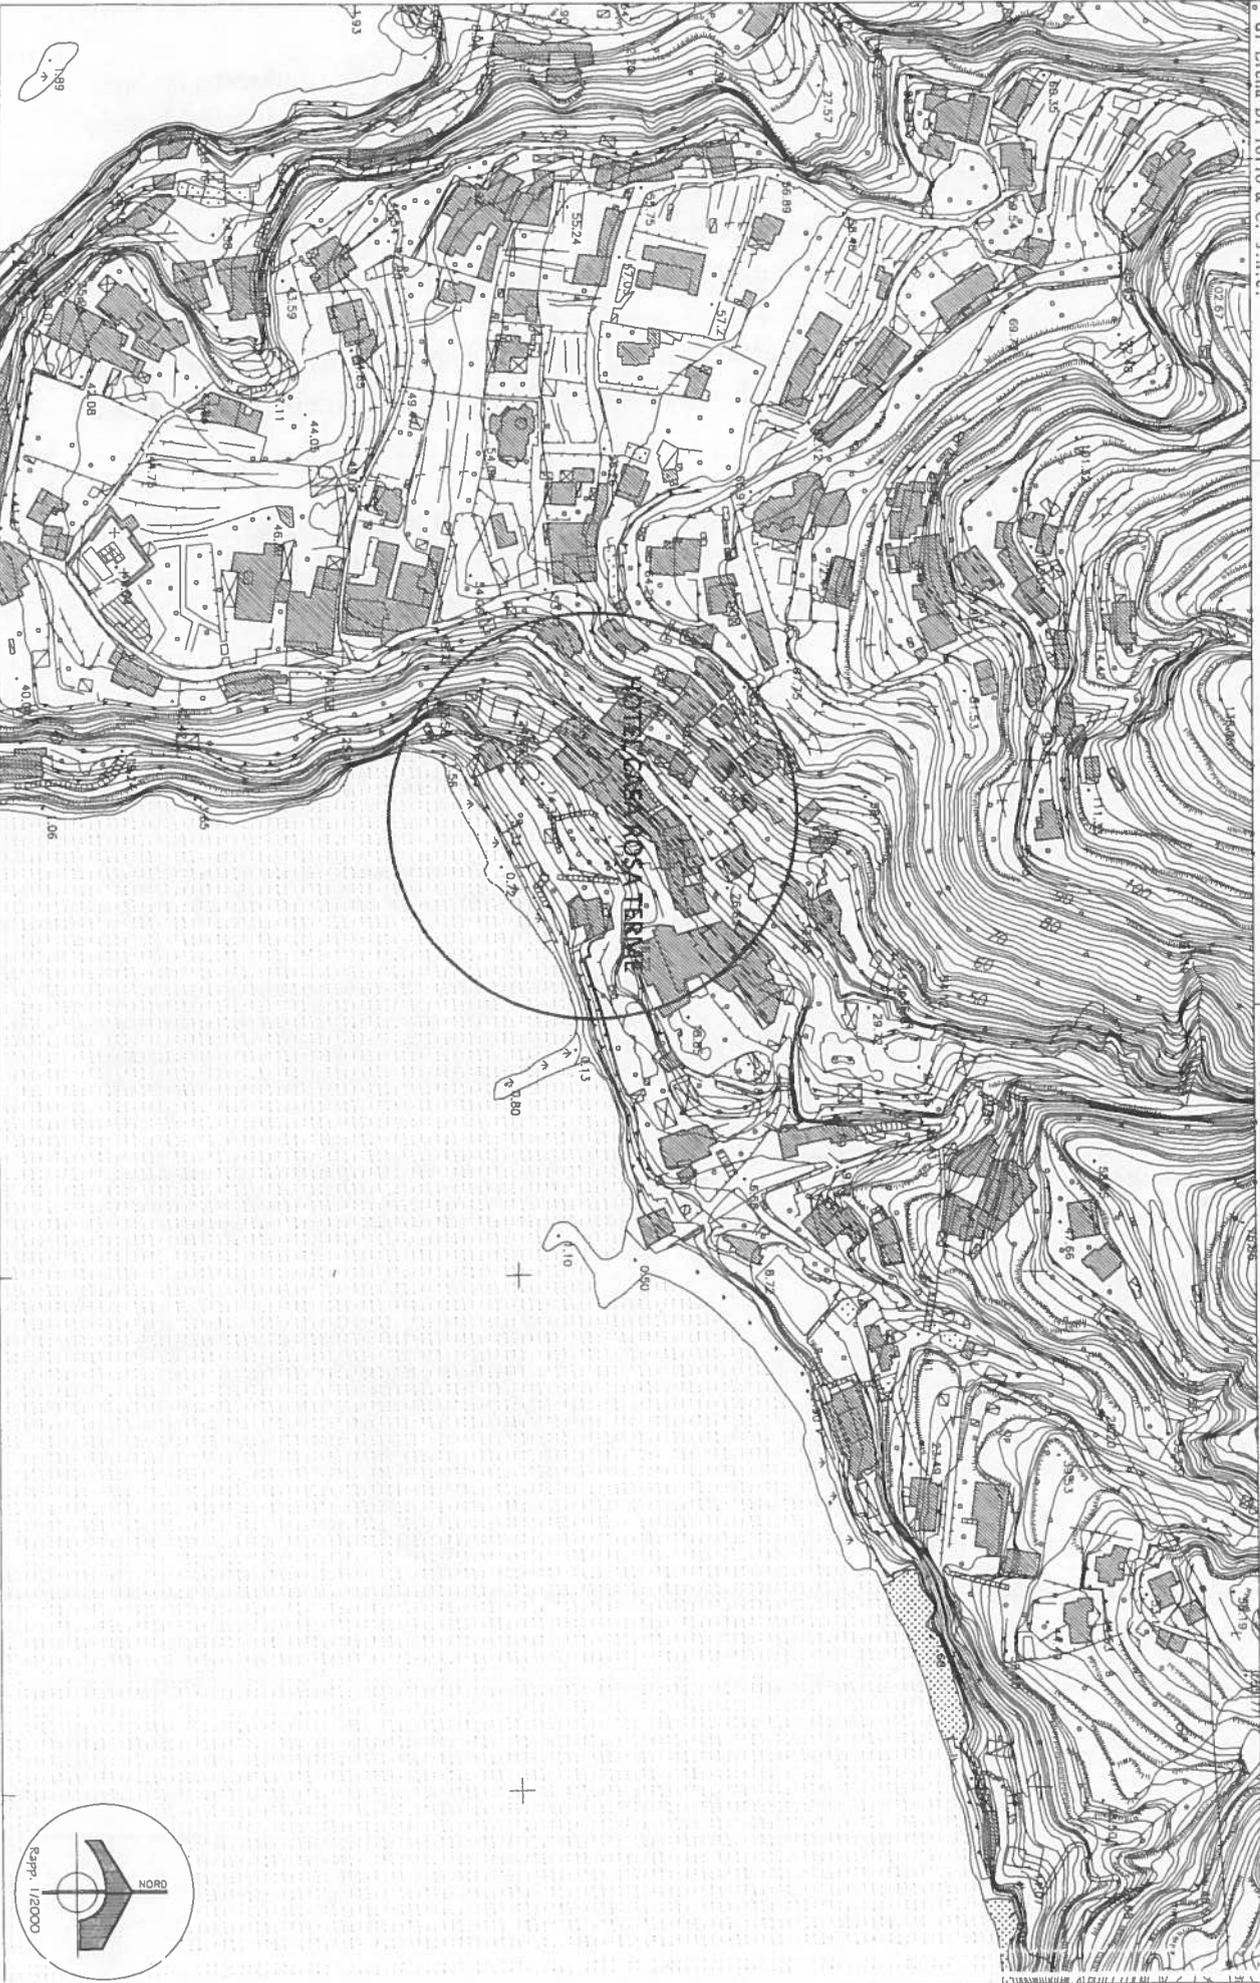


Comune di Serrara Fontana
 Provincia di Napoli
 Via Fondillo n. 12
HOTEL CASA ROSA TERME
 di Elena Di Iorio & C. s.n.c.

- Pozzi termali (1)
- Pozzetti fiammeoli (2)
- Vasche di decantazione e clarificazione lunghi (3)
- Pozzetti fideci PF-1 (4)
- Filtro monoblocco olefina amovibile (5)
- Impianto di trattamento acque di controvoce fino piscina esterna amovibile (6)

Il Tecnico:

Autorizzazione Unica Ambientale
 per lo scarico di acque termomentali in corpo unico superficiale dell'impianto Hotel Casa Rosa Terme - sito nel Comune di Serrara Fontana (NA) via Fondillo n. 1.
TAVOLA n. 2
 Piantina con impianto di depurazione e pozzetti di depurazione.

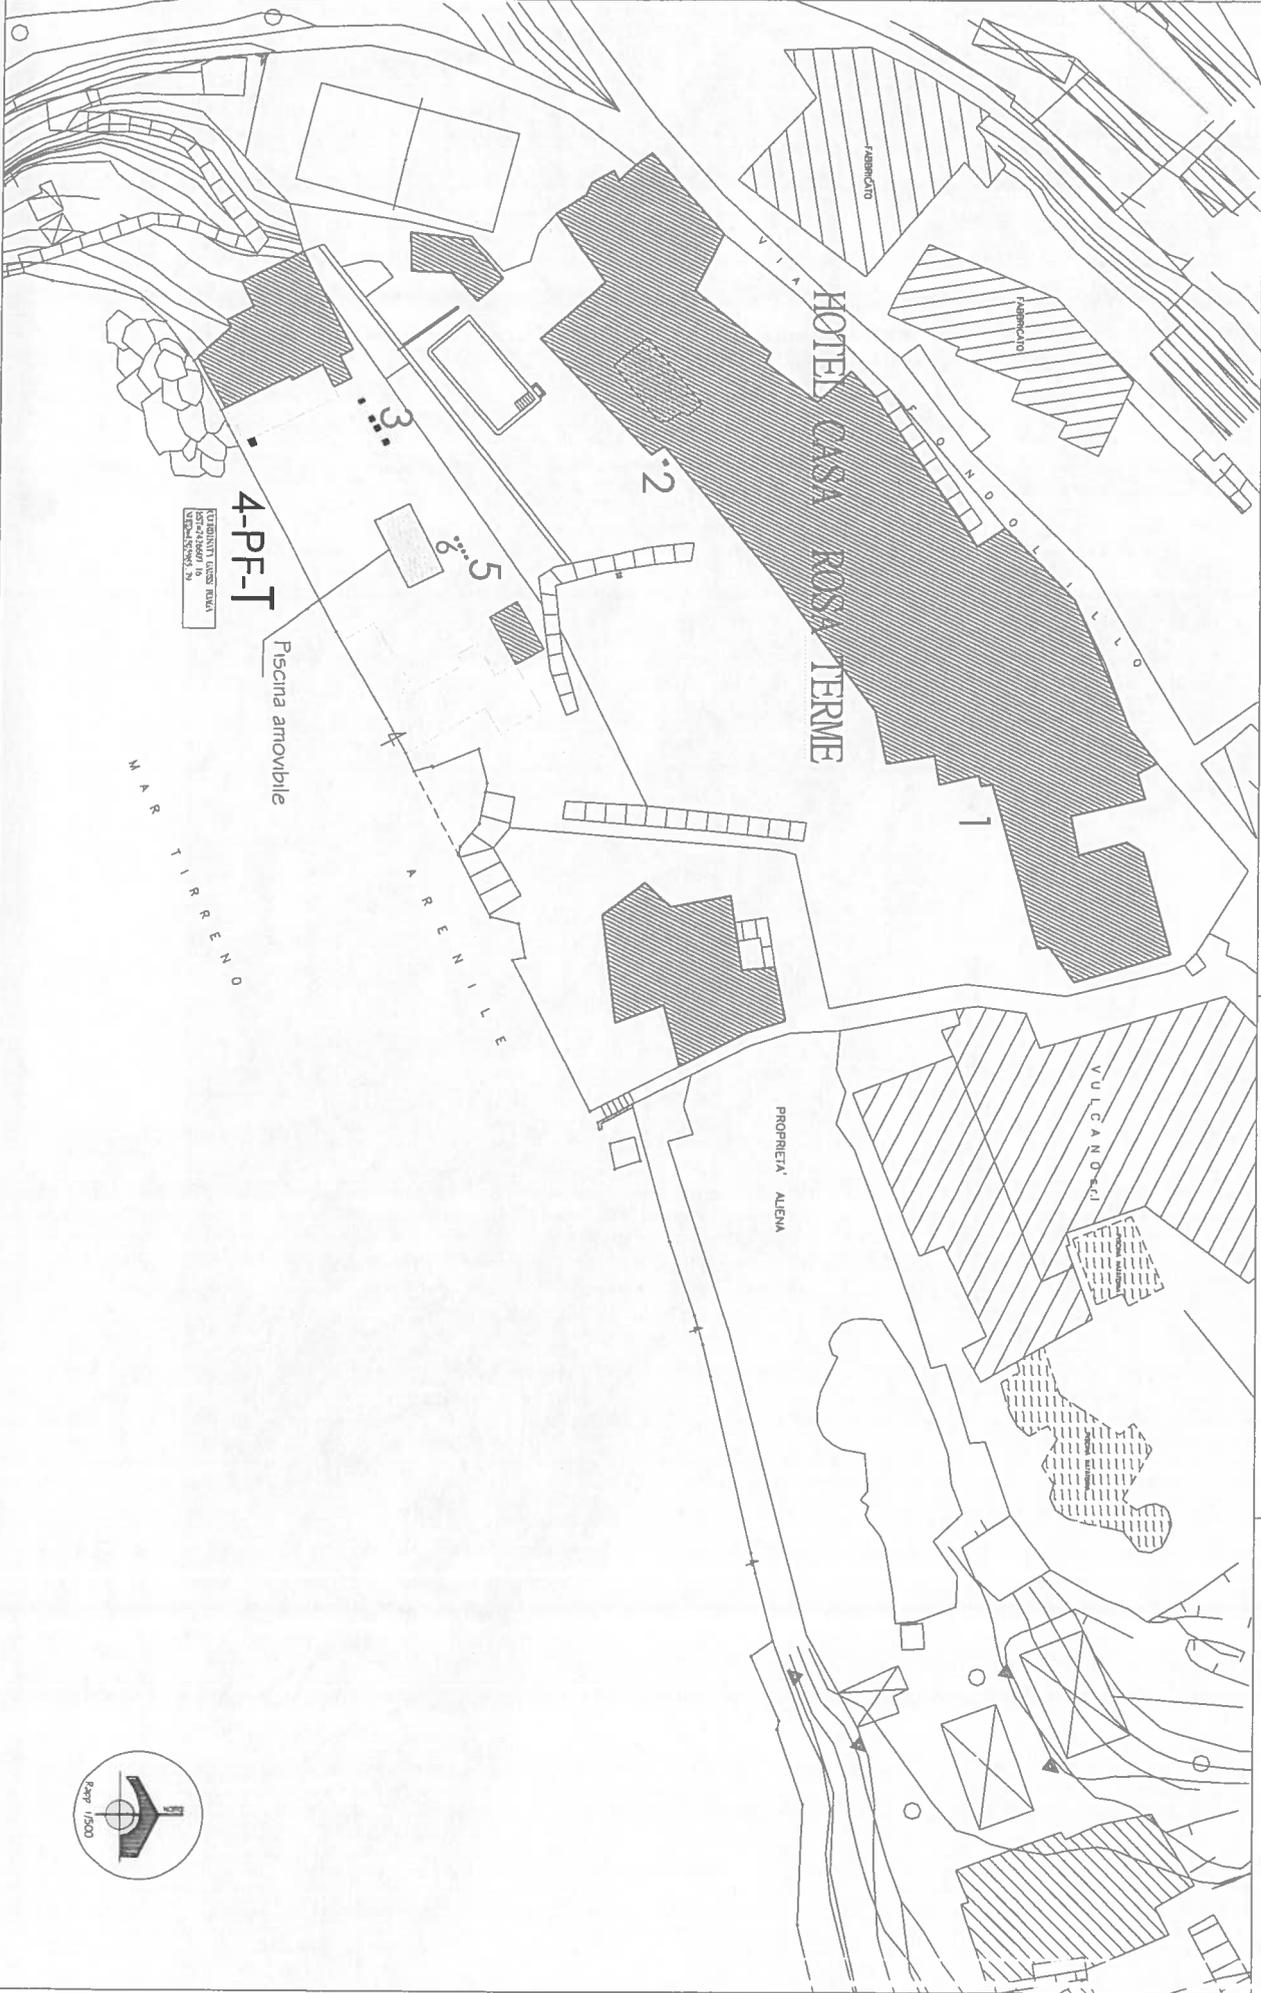

Comune di Serrara Fontana
Provincia di Napoli

Via Fondillo n. 14

HOTEL CASA ROSA TERMIE

di Elena Di Iorio & C. s.n.c.

Punto di scarico in corpo idrico superficiale

Il Tecnico :





Autorizzazione Unica Ambientale

per lo scarico in acque termominerali in corpo idrico superficiale del medesimo
"Hotel Casa Rosa Terme" sito nel Comune di Serrara Fontana (NA) da via Fondillo n. 14.

TAVOLA n° 3

Pianimetria con punto di scarico finale.

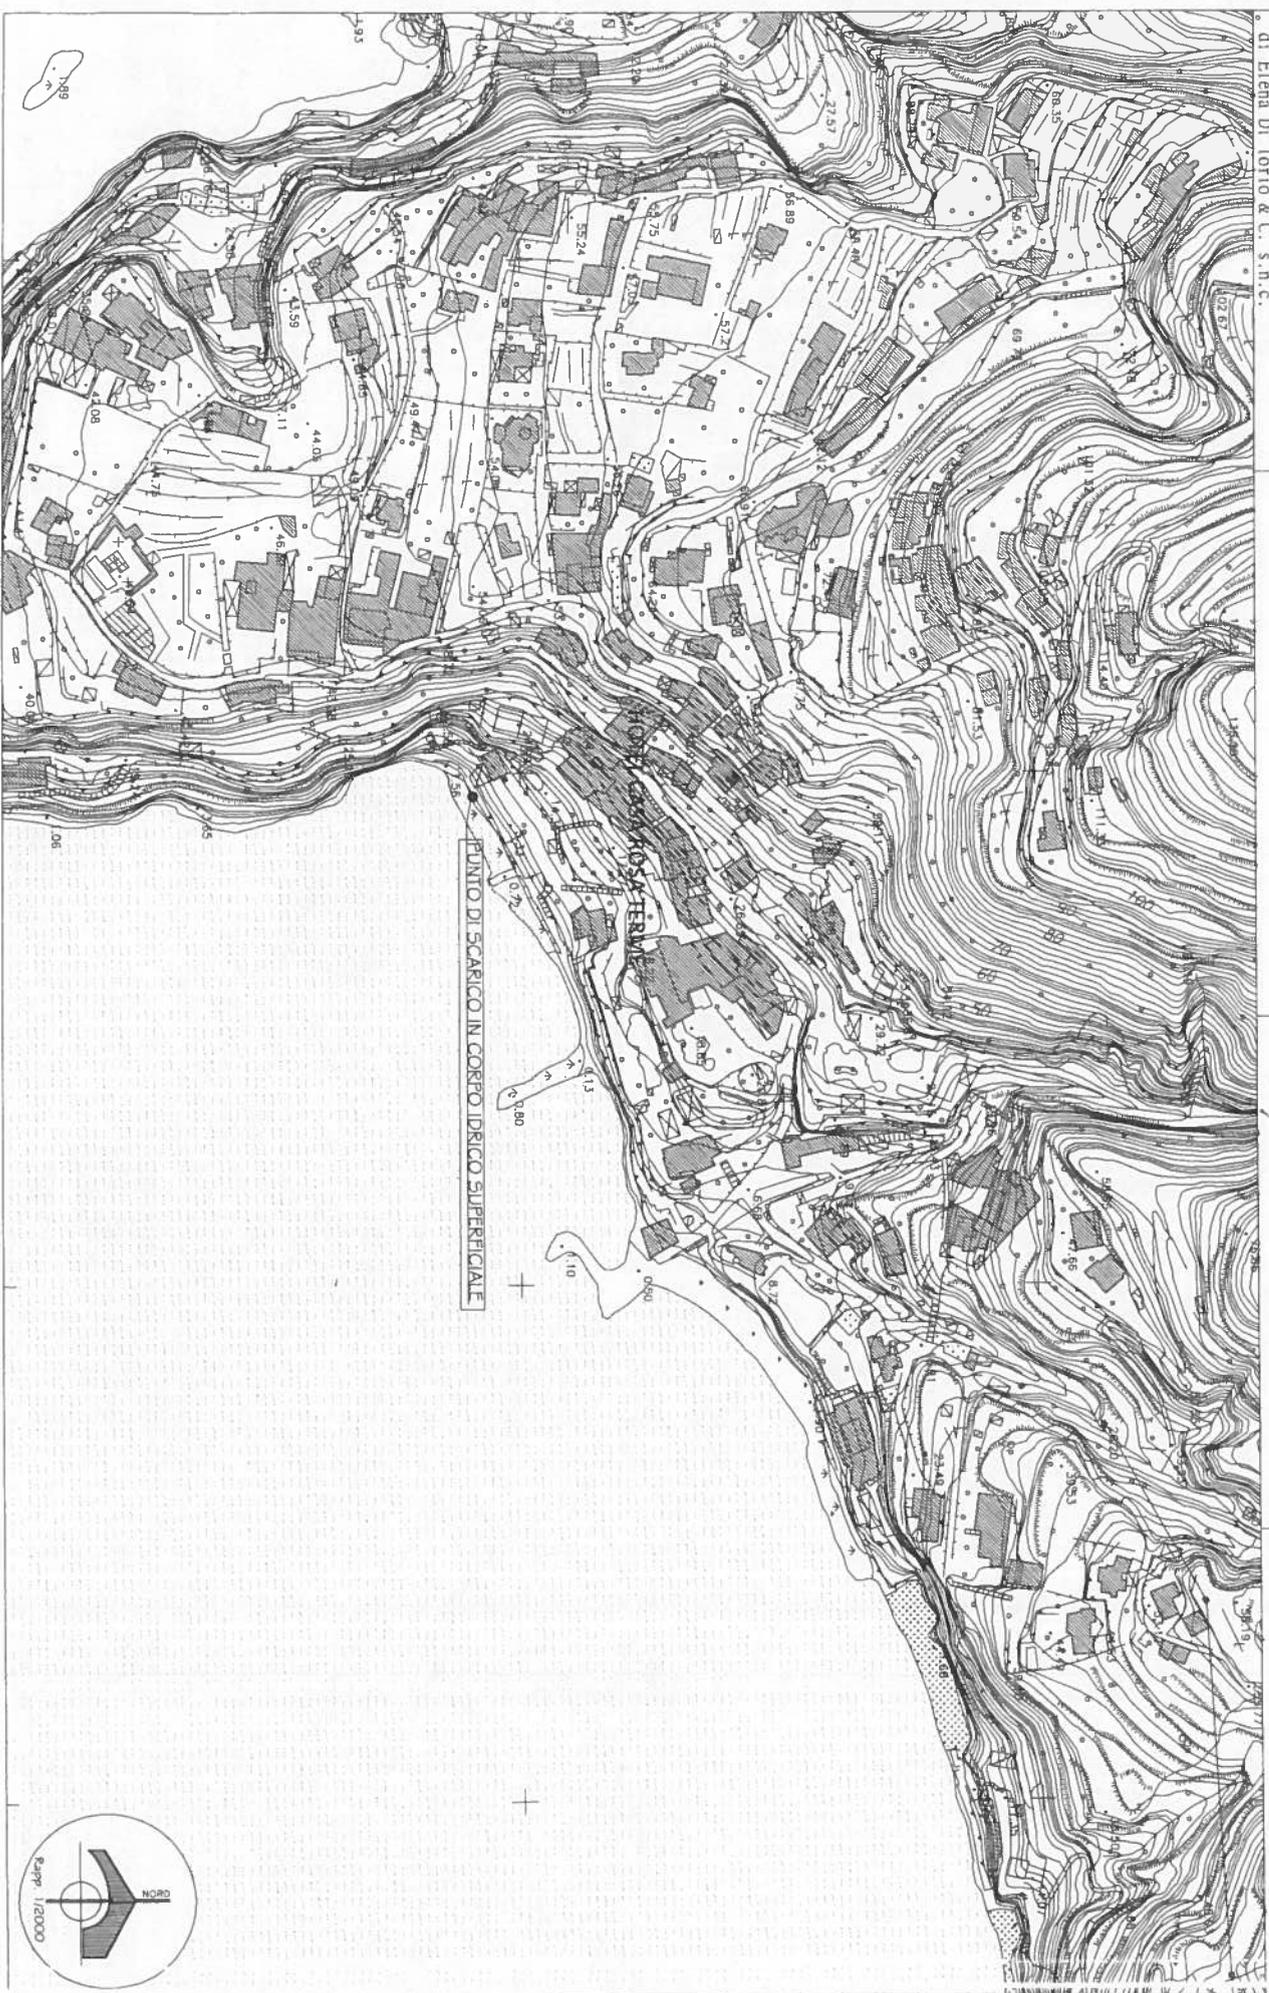

Comune di Serrara Fontana
 Provincia di Napoli
 Via Fondalillo n. 12
HOTEL CASA ROSA TERMIE
 di Elena Di Iorio & C. s.n.c.

- Pozzi termali (1)
- Pozzetti intermedii (2)
- Vasche di decantazione e chiarificazione fogli (3)
- Pozzetto fiscolo PF-T (4)
- Filtro monoblocco piscina esterno amovibile (5)
- Impianto di trattamento acque di condottovogio (fino piccolo esterno amovibile) (6)
- tubo di scarico per acqua piovana (7)
- tubatura elettrica (8)
- tubo di scarico della acque termali (9)
- tubo di scarico dalla piscina interna (10)
- tubo di scarico a mare (11)


11 Tecnico :





Autorizzazione Unica Ambientale
 Per lo scarico di acque termominerali in corpo unico superficiale dall'insediamento "Hotel Casa Rosa Terme" sito nel Comune di Serrara Fontana (NA) alla via Fondalillo n. 12.

TAVOLA n° 5
 Planimetria con impianto di depurazione e pozzetti dispersione.

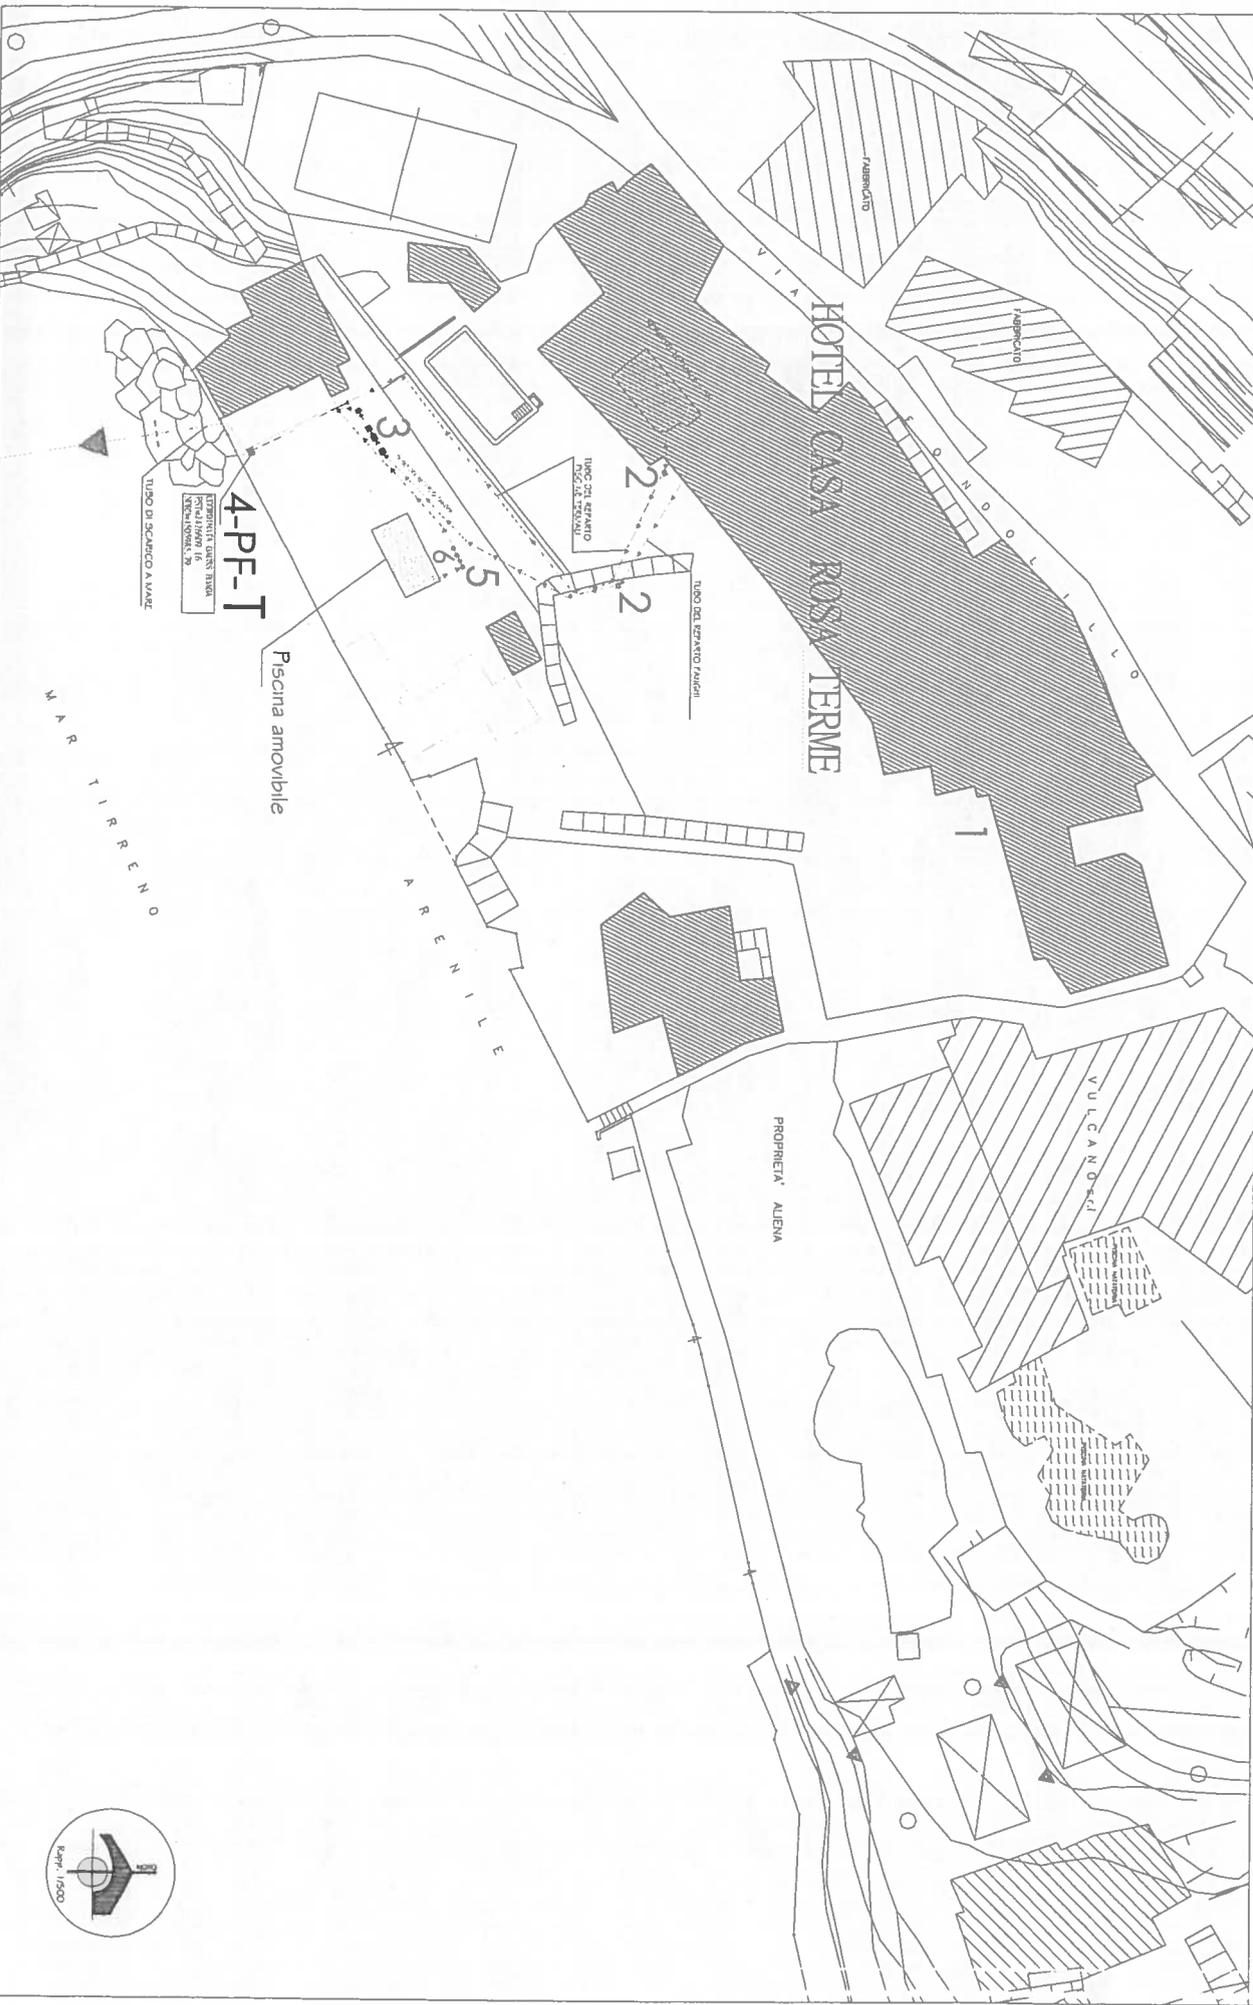

La presente determinazione:

(X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all' albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi ;

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;

(X) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;

() comportando impegno di spesa è stato acquisito il visto del responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267, divenendo esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo – Poerio Iacono Cristina P.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Poerio Iacono Cristina P.)



Handwritten signature of Cristina P. Poerio Iacono

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Messo Comunale
- (X) Segretario Comunale
- (X) Comando Polizia Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Poerio Iacono Cristina P.)



Cristina P. Poerio Iacono

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

N. _____ del registro:

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi.

Data _____

IL MESSO COMUNALE
(Sig. Nicola La Macchia)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Poerio Iacono Cristina P.)

Serrara Fontana li _____